Demolir 2º Pavimento

Nº 1150

Construir 2º Pavimento

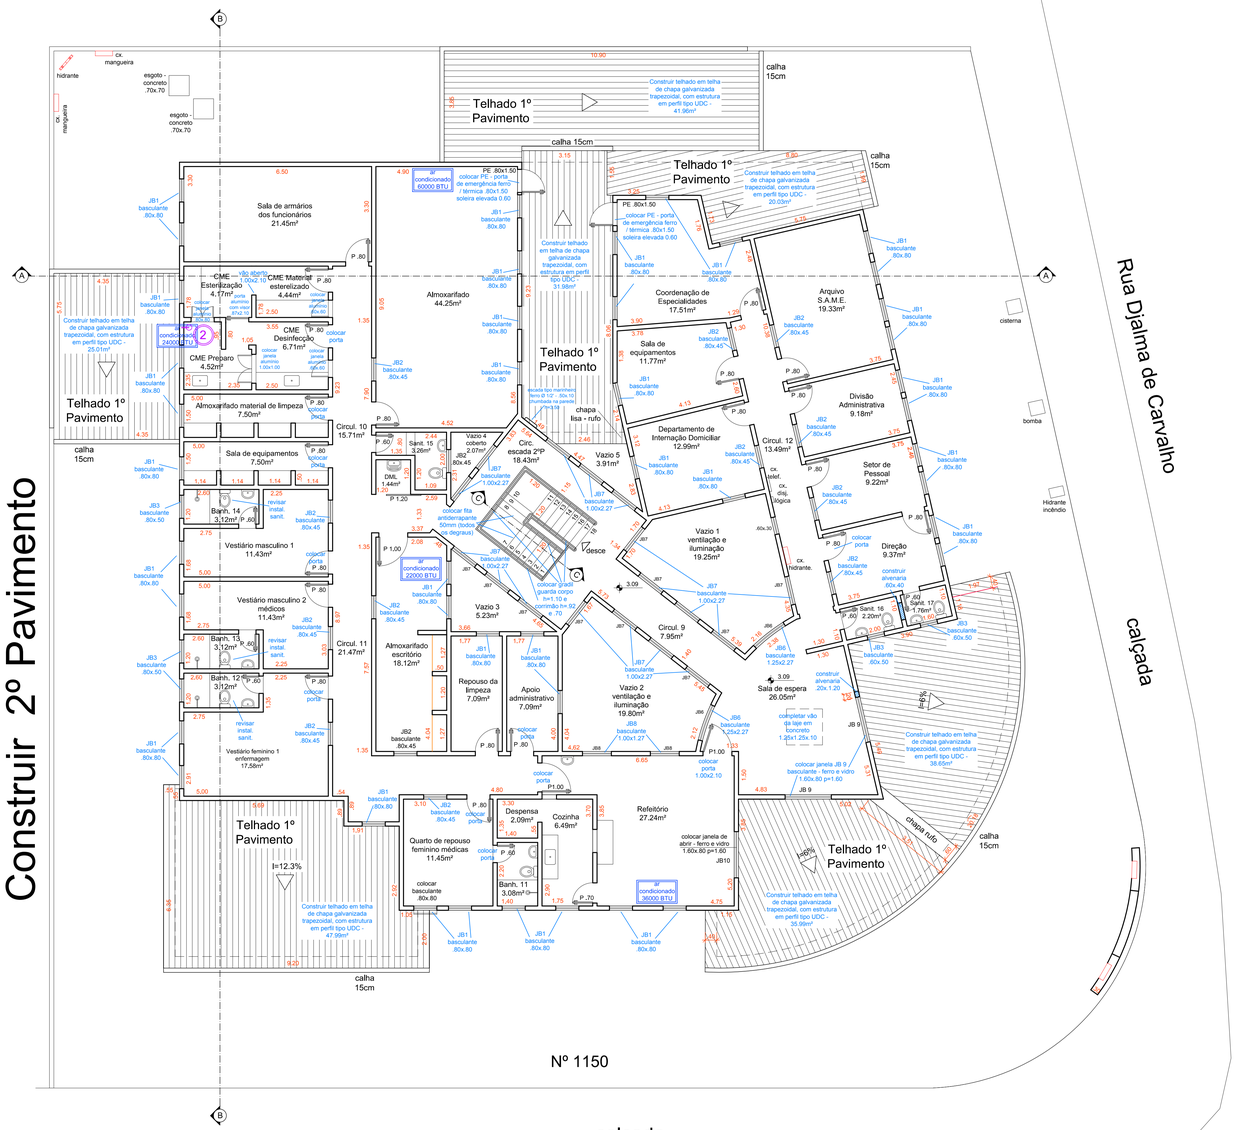
Rua Djalma de Carvalho
calçada
AV. BRASIL
Telhado 1º Pavimento
Construir telhado em telha de chapa galvanizada trapezoidal, com estrutura em perfil tipo UDC - 41.96m²
Construir telhado em telha de chapa galvanizada trapezoidal, com estrutura em perfil tipo UDC - 20.03m²
Construir telhado em telha de chapa galvanizada trapezoidal, com estrutura em perfil tipo UDC - 31.98m²
Construir telhado em telha de chapa galvanizada trapezoidal, com estrutura em perfil tipo UDC - 25.01m²
Construir telhado em telha de chapa galvanizada trapezoidal, com estrutura em perfil tipo UDC - 47.99m²
Construir telhado em telha de chapa galvanizada trapezoidal, com estrutura em perfil tipo UDC - 35.99m²
calha 15cm
Sala de armários dos funcionários 21.45m²
Almoxarifado 44.25m²
CME Esterilização 4.77m²
CME Material esterelizado 4.44m²
CME Desinfecção 6.71m²
CME Preparo 4.52m²
Almoxarifado material de limpeza 7.50m²
Circul. 10 15.71m²
Sala de equipamentos 7.50m²
DML 1.44m²
Vestiário masculino 1 11.43m²
Vestiário masculino 2 médicos 11.43m²
Vestiário feminino 1 enfermagem 17.58m²
Circul. 11 21.47m²
Banh. 14 3.12m²
Banh. 13 3.12m²
Banh. 12 3.12m²
Almoxarifado escritório 18.12m²
Repouso da limpeza 7.09m²
Apoio administrativo 7.09m²
Vazio 3 5.23m²
Vazio 4 coberto 2.07m²
Circ. escada 2ºP 18.43m²
Vazio 5 3.91m²
Vazio 1 ventilação e iluminação 19.25m²
Vazio 2 ventilação e iluminação 19.80m²
Circul. 9 7.95m²
Circul. 12 13.49m²
Coordenação de Especialidades 17.51m²
Arquivo S.A.M.E. 19.33m²
Sala de equipamentos 11.77m²
Departamento de Internação Domiciliar 12.99m²
Divisão Administrativa 9.18m²
Setor de Pessoal 9.22m²
Direção 9.37m²
Sala de espera 26.05m²
Sanit. 15 3.26m²
Sanit. 16 2.20m²
Sanit. 17 1.76m²
Despensa 2.09m²
Cozinha 6.49m²
Refeitório 27.24m²
Quarto de repouso feminino médicas 11.45m²
Banh. 11 3.08m²
colocar porta 1.00x2.10
colocar porta 1.00x2.27
colocar porta .80x2.10
colocar porta .80x.45
colocar porta .80x.80
colocar porta .60x.50
colocar janela .80x.80
colocar janela .80x.45
colocar janela .60x.40
colocar janela de abrir – ferro e vidro 1.60x.80 p=1.60
colocar janela JB 9 basculante - ferro e vidro 1.60x.80 p=1.60
colocar fita antiderrapante 50mm (todos os degraus)
colocar guarda corpo h=1.10 e corrimão h=.92 e .70
construir alvenaria .20x.120
completar vão de laje em concreto 1.25x1.25x.10
construir alvenaria .60x.40
revisar instal. sanit.
PE .80x1.50
PE .80x1.50
Ar condicionado 60000 BTU
Ar condicionado 24000 BTU
Ar condicionado 22000 BTU
Ar condicionado 36000 BTU
Ar condicionado 60000 BTU
Abrir vão 1.00x2.10
Abrir vão .80x.80
Abrir vão 1.00x.80
Abrir vão 1.00x.45
Abrir vão 1.00x1.27
Abrir vão 1.00x2.27
Abrir vão 1.00x2.10