
[illegible]

QUANT. ESCADA	CONSUMO UNIT.	CONSUMO TOTAL L=47,00m
CONCRETO 20MPa	0,59 m³/m	27,73 m³
FORMAS	0,53 m²/m	24,91 m²
ESCAVAÇÃO	0,37 m³/m	17,39 m³
APILOAMENTO	0,11 m²/m	5,37 m²

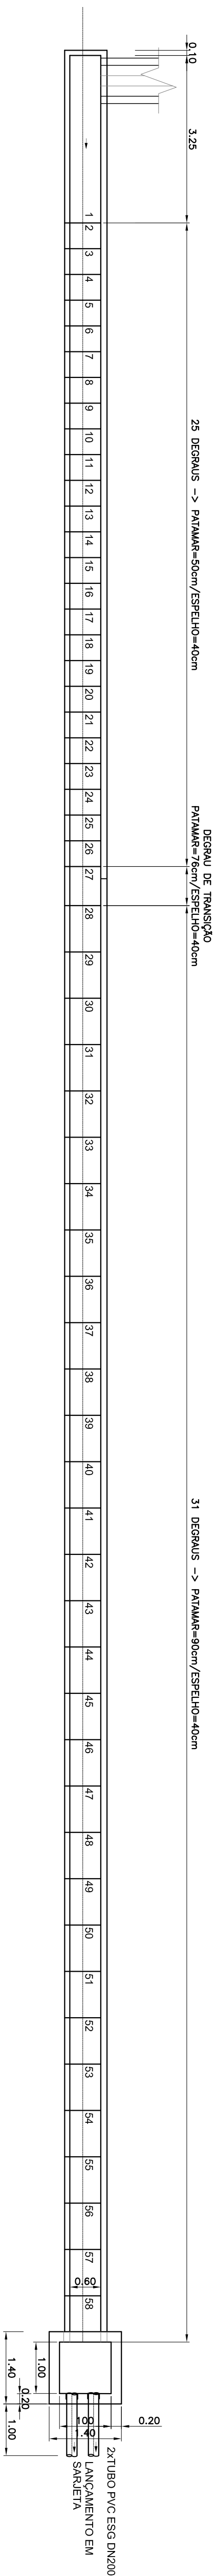

NOTAS:

- 1- DIMENSÃO E COBERTURA EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2- DISPOSTOS DE DRENAGEM PARA SUDESTE
- 3- AS PAREDES LATERAIS E LAJE DE FUNDO DA DESIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS
- SERÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPa, COM ESPESURAS INDICADAS EM DESENHO.
- 4- O FUNDO DA VAIA DEVERÁ SER REGULARIZADO NA ESPESURA DE 10cm COM CONCRETO MAGRO TRÁÇO VOLUMÉTRICO 1:3:6.

[illegible]